


Принципиальная схема работы ИТП в домах ООО «Управляющая компания ДЭЗ №6»

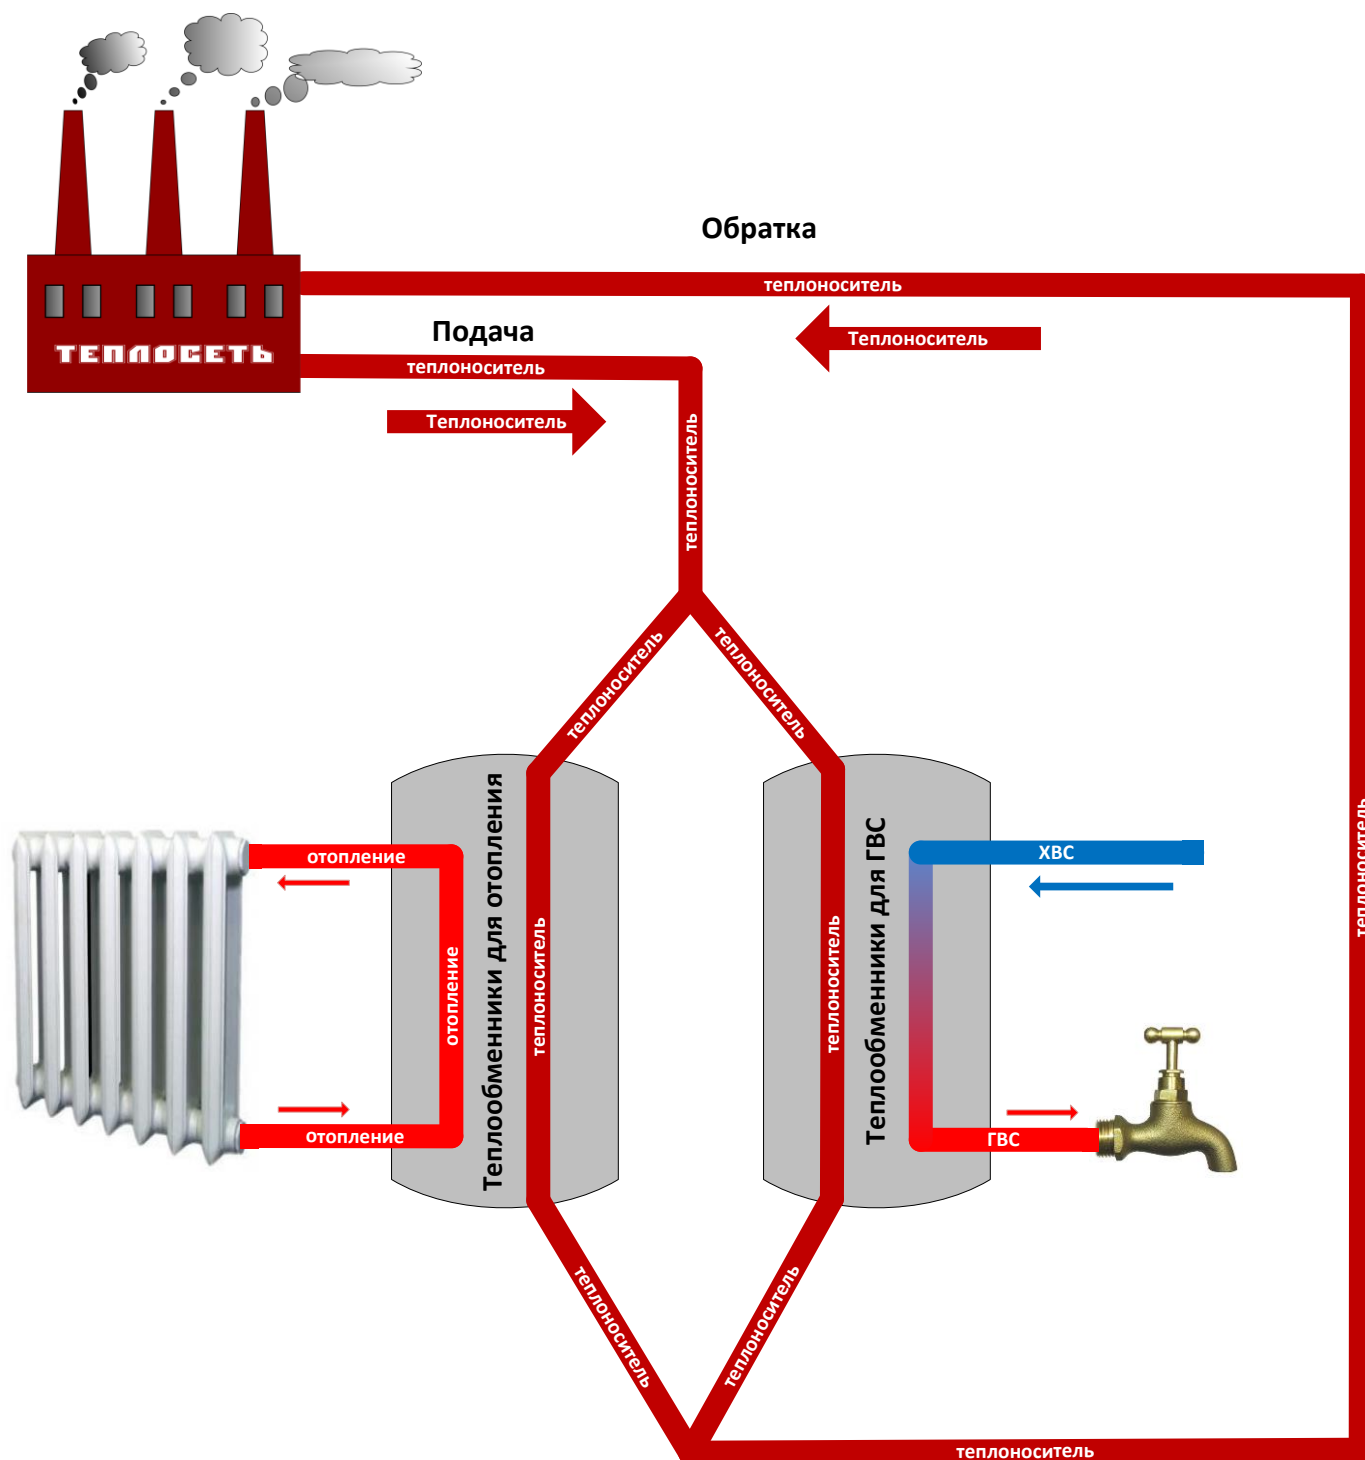

Теплоноситель - отдельный замкнутый контур. Вода из системы не расходуется.

Отопление - отдельный замкнутый контур. Вода из системы не расходуется. Нагревается в **теплообменниках** за счёт теплоносителя.

Холодная вода нагревается в **теплообменниках** за счёт **теплоносителя** и становится горячей водой.